Organisatorische Hinweise zur Kennzeichnung von Laboraufträgen

BIO ANALYTICA
Medizinisches Labor

Pro Auftragsformular je einen Etikettensatz verwenden, überflüssige Etiketten vernichten!

Achtung!

- **Das Etikett „Auftrag“ unbedingt auf das entsprechend gekennzeichnete Feld des Auftragsformular kleben.**
- **Das Etikett fürs Probenmaterial bitte vertikal in der unteren Hälfte des Röhrchens aufkleben.**

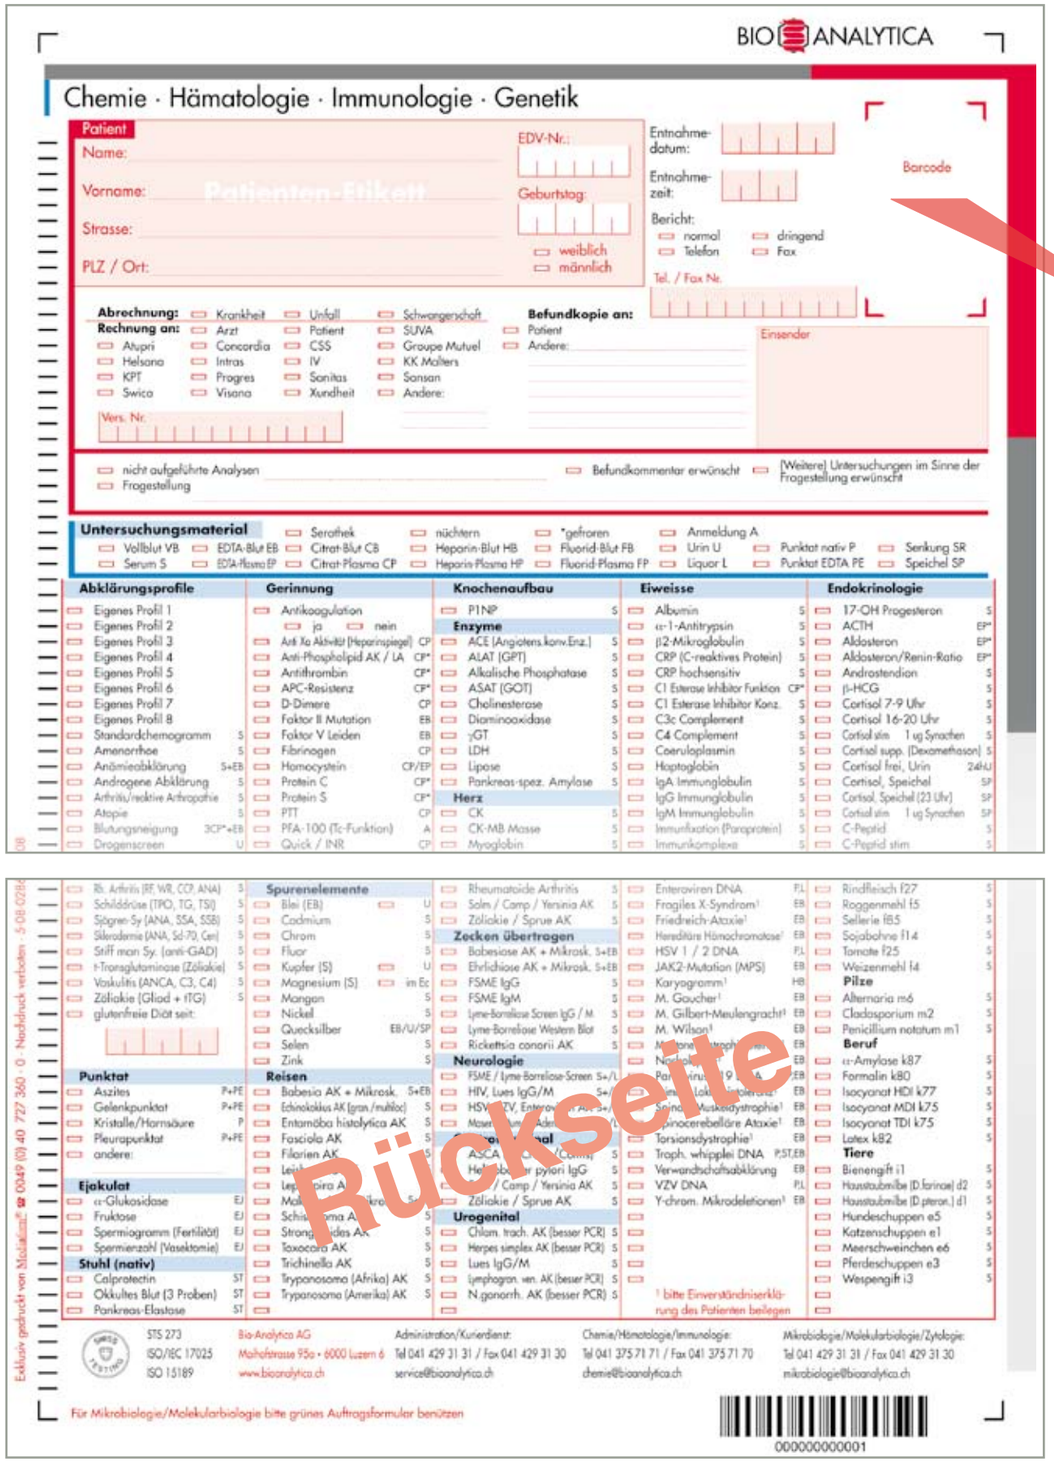

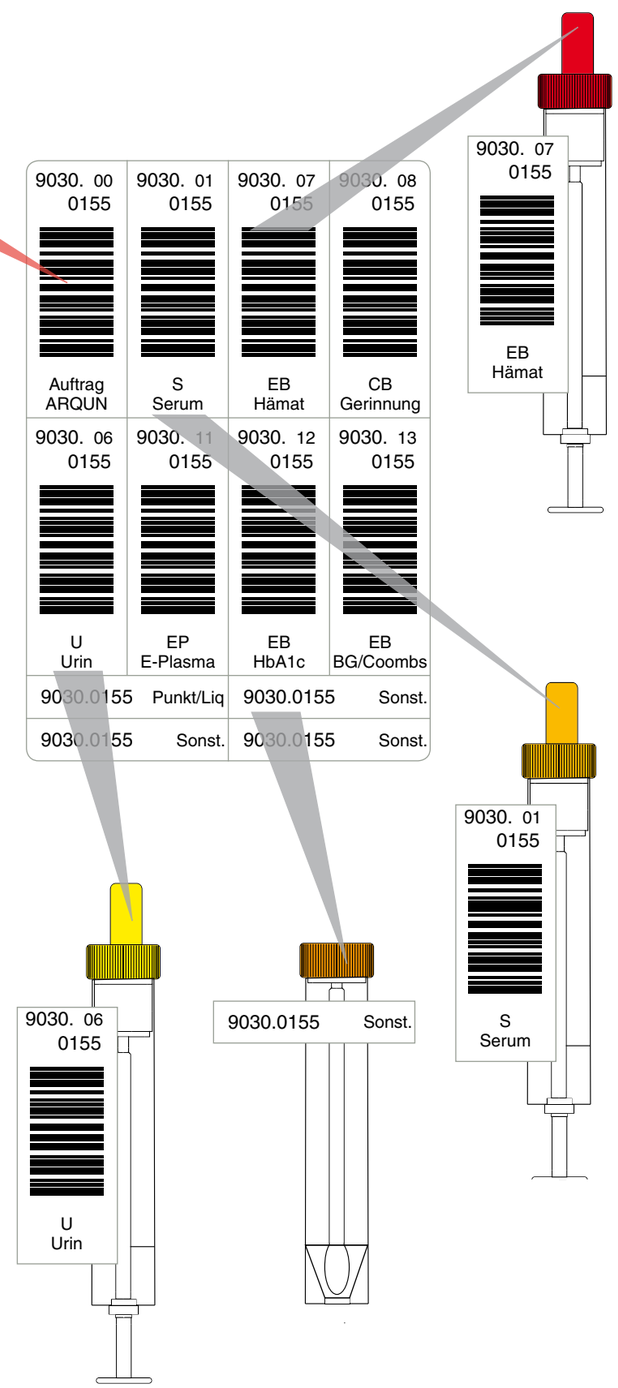

STS 273
ISO/IEC 17025
ISO 15189

Bio-Analytica AG
Maihofstrasse 95a · Postfach 6858
6000 Luzern 6
www.bioanalytica.ch

Administration · Kurierdienst
Tel 041 429 31 31
Fax 041 429 31 30
service@bioanalytica.ch

Chemie · Hämatologie · Immunologie
Tel 041 375 71 71
Fax 041 375 71 70
chemie@bioanalytica.ch

Mikrobiologie · Molekularbiologie · Zytologie
Tel 041 429 31 31
Fax 041 429 31 30
mikrobiologie@bioanalytica.ch

Exclusiv gedruckt von Mediaform® ☎ (040) 727 360-0 · 06.08 · Nachdruck verboten. · 5-08-1154